



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по городу Комсомольск-на-Амуре

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

город Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 27

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефон (4217) 54-13-00, (4217) 55-09-08, e-mail: ogpnkms@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 239 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору, Отдела надзорной деятельности по г. Комсомольску-на-Амуре

(наименование органа ОНД)

№ 239 от "02" ноября 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 часов 00 минут «01» декабря 2015г. по 12 часов 00 минут «01» декабря 2015г., проведена плановая проверка, государственным инспектором г. Комсомольска-на-Амуре по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Григорьянц Сергеем Святославовичем, в отношении Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15, расположенного по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Пирогова, д.34/3.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором Чжан Оксаной Леонтьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Ответственность за исполнения данного предписания (Предписания №239/1/1 от 01.12.2015г.) возлагается на юридическое лицо, Муниципальное образовательное учреждение средней общеобразовательной школы № 15, в том числе и на руководителя (директора) Муниципального образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". С целью обеспечения пожарной безопасности на Вашем объекте в соответствии с ст.5, ст.6 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Вам необходимо выполнить условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. В случае выбора условий обеспечения пожарной безопасности способом выполнения обязательных требований пожарной безопасности предусмотренным ч.3 ст.4 Федерального закона №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Вам требуется устранить следующие нарушения:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	---	--	---	--

1.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражён вопрос о допустимом (предельном) количестве людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	п.461. «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».	01 декабря 2016 год	
2.	Электрические провода соединительных линий систем пожарной сигнализации, звукового и светового оповещения не выполнены огнестойким кабелем, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.	ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ч.7 ч.8 ст.82, ч.7 ст.84 №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.61 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390»; п.3.4 СП 3.13130.2009 "Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре"; п.4.4, п.4.5, п.4.8 СП 6.13130.2013; п.5.2, п.5.3 ГОСТ Р 53315; ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; табл. 2 ГОСТ 31565-2012.	01 декабря 2016 год	
3.	На путях эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки) не исправно аварийное освещение.	ч.2 ст.53, ч.2 ч.3 ст.4, ст.5, ст.6, ч.9 ст.82 №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.43 «Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. №390».	01 декабря 2016 год	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В целях подтверждения соответствия требованиям пожарной безопасности собственник в праве самостоятельно выбрать форму подтверждения данного соответствия на основе принципов изложенных ч.3 ст.6, п.2 ч.1 ст.144 №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на

ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Комсомольска-на-Амуре по
пожарному надзору Григорьянц Сергей Святославович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

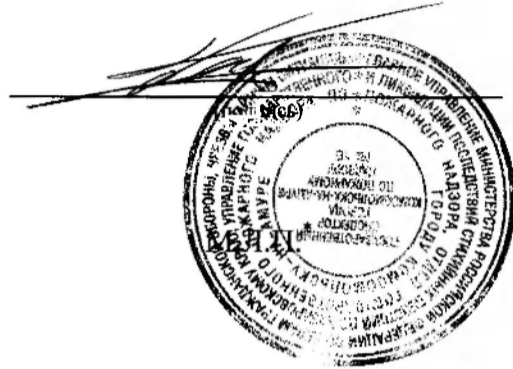

“ 01 ” декабря 20 15 г.

Предписание для исполнения
получил:

Мсан
(подпись)

Директор Мсан
(должность, фамилия, инициалы)

“01” 12 2015г.